


免震継手 納入実績表

株式会社ジャバラ


建物種類	製品用途	使用温度	納入先
□ 病院	排煙用	280℃	新八尾市立病院
	ボイラ燃烧ガス	280℃	
	空調用	常温(-5~60℃)	刈谷総合病院
	空調用	常温	
□ 研究施設	排ガス用	550℃	杏林大学医学部付属病院
	空調用	常温	小浜病院
	排気用(有機溶剤)	常温	A製薬 筑波新研究棟
	排ガス用	500℃	
□ 庁舎	排ガス用	240℃	東京都荒川区本庁舎
	空調用	常温	名古屋西庁舎免震レトロフィット
□ 教育施設	排煙用	280℃	慶応大学日吉キャンパス複合施設
	排ガス用	250℃	日本大学法学部三崎町校舎本館
□ 商業施設	排煙用	280℃	大垣コロナワールド
□ 事務所	空調	280℃	T自動車 本館
	空調用	常温	T社
	空調用	常温(-5~60℃)	M社
	空調用	常温(-10~60℃)	E社
□ 共同住宅	排ガス用	180℃	民間マンション

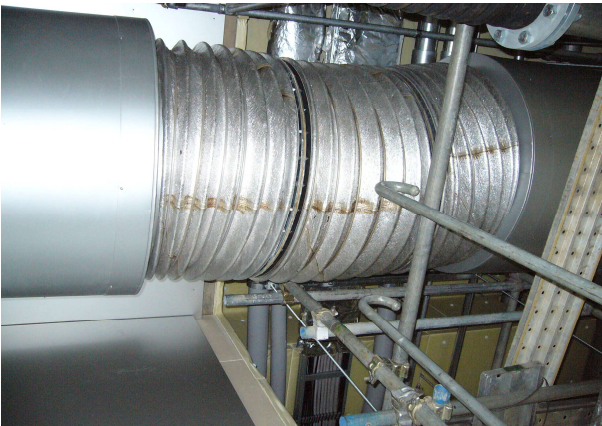

A製薬 排ガス用



A製薬 排気用

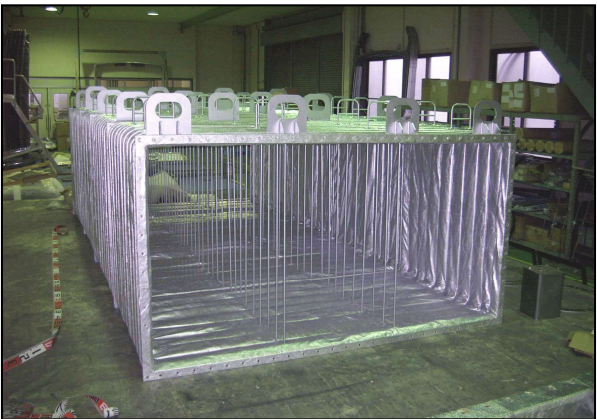

T社本館 排煙用